

YASEMİNPARK SİTESİ YAPIM SİSTEMİ BİLİRKİŞİ İNCELEME RAPORU

Rapor İçeriği

1. Bursa Bölgesi Depremsellik Değerlendirmesi
2. Yapı Alanı Zemin Durumu
3. Yaseminpark Sitesi Yapım Sistemi ve Tekniğinin İncelenmesi
 - 3.1. Betonarme Tasarımında Bağlı Kalınan Yönetmeliğin İncelenmesi
 - 3.2. Yapıda Kullanılan Malzeme Özellikleri
 - 3.3. Yapılarda kullanılan çelik sınıfının incelenmesi
 - 3.4. Yapım Tekniğinin İncelenmesi
4. Mevcut Durum Değerlendirilmesi

Şekil ve Tablo Listesi

Şekil.1.1. Bursa İli Sismik Tehlike Haritası

Tablo 1.1. Marmara Bölgesi'nde Aletsel Dönemde Konumlandırılmış Büyüklüğü 6 ve Üzerinde olan Depremler

Şekil 2.1. Bursa ili zemin sınıfı haritası

Tablo 3.1. Çelik sınıfları dayanım değerleri

Şekil 3.1. İnşaattan perde duvar uygulaması

Şekil 3.2. İnşaattan fore kazık uygulaması


Şekil 3.3. İnşaattan radyatemel uygulaması

6/10 21

1. Bursa Bölgesi Depremsellik Değerlendirmesi

Bursa ili aktif deprem üreten önemli bir tektonik kuşak bölgesinde yer almaktadır. Bu bakımdan ilimiz depremsellik açısından yüksek riskli durumda bulunmaktadır. Marmara Denizi içinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı (KAF)'ın 110 km'lik parçasının büyük bir deprem (büyüklüğü 6.5 veya daha yüksek) üretme olasılığının yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Diğer taraftan KAF'ın güneyinde yer alan ve Gemlik Körfezi'nden Marmara Denizi'ne giren İznik-Gemlik fayının da benzer büyüklüklerde deprem üretme potansiyeli vardır. Bu durum Marmara Bölgesi'nde yer alan bir çok metropol gibi Bursa ili için de önemli bir sismik tehlike oluşturmaktadır.

Deprem tehlike haritasında Bursa ili için en büyük yer ivmesi değerlerinin fay zonları civarında yoğunlaştığı görülmektedir. Aşağıda bulunan sismik tehlike haritasından da görülebileceği gibi ilimiz I. Derece deprem bölgesi kapsamında bulunmaktadır.

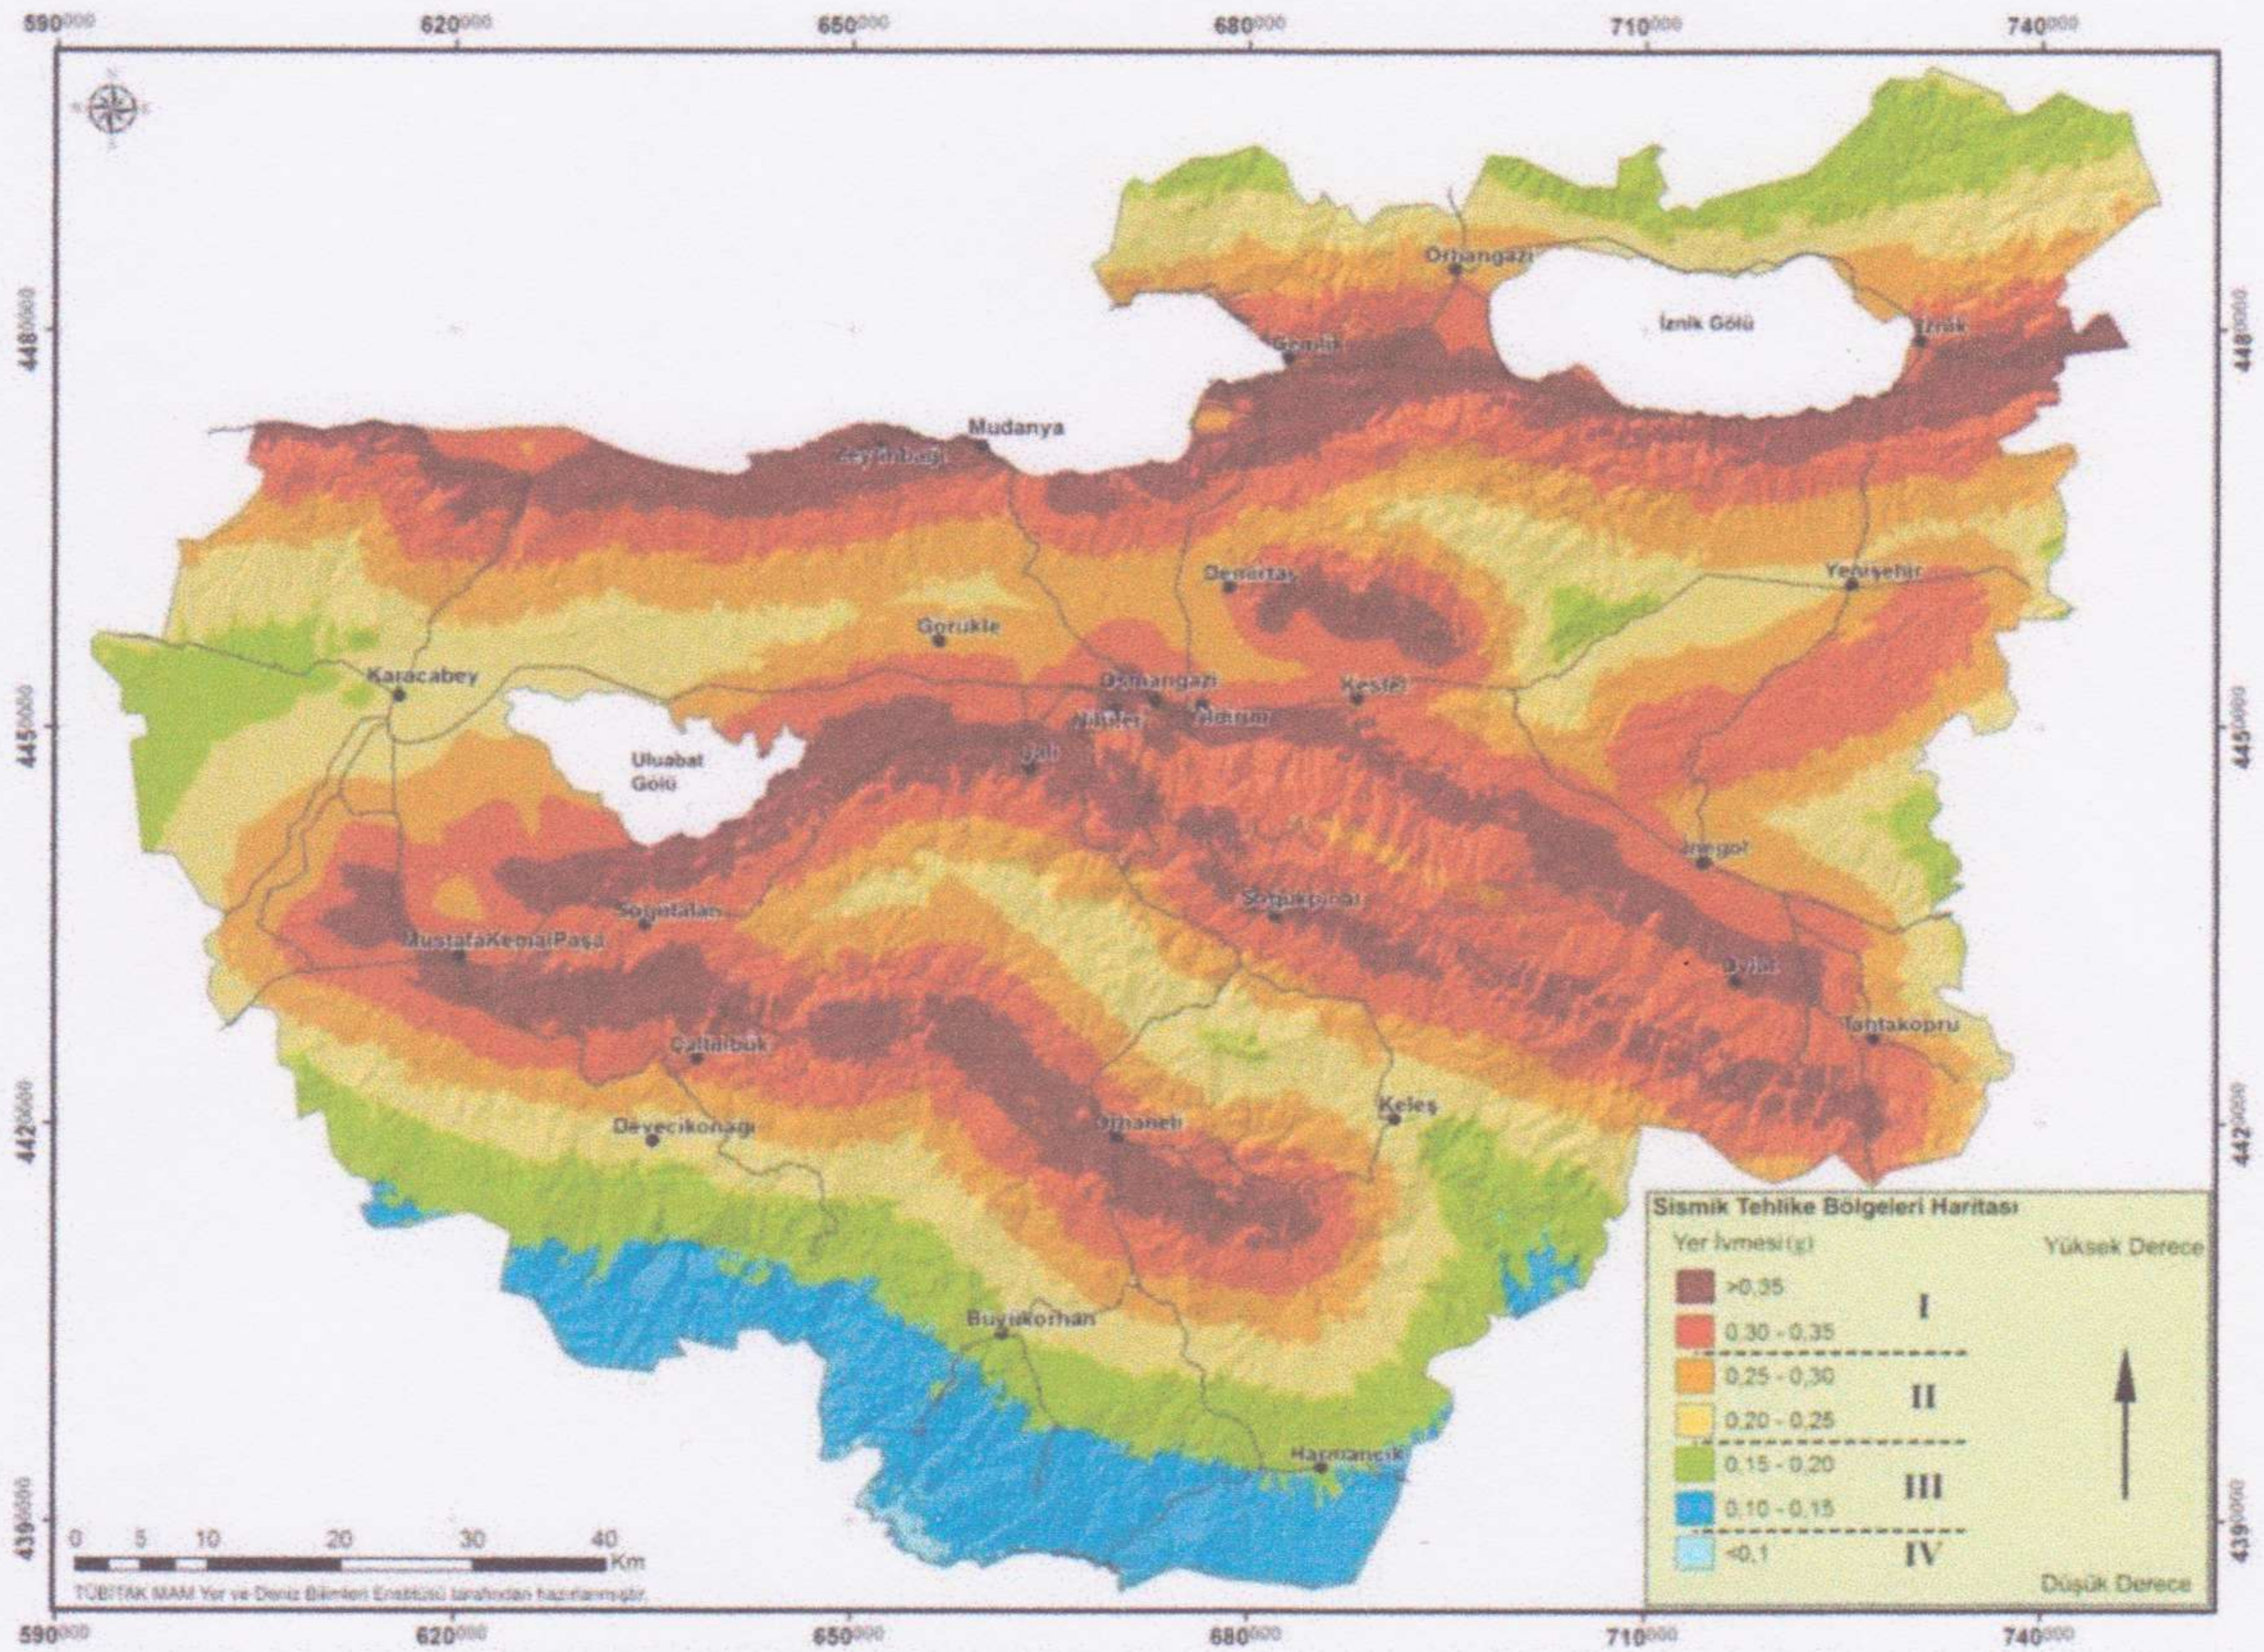

Şekil.1.1. Bursa İli Sismik Tehlike Haritası

gm El

Bursa ilini de etkisi altına alan Kuzey Anadolu fay sistemi farklı uzunluklarda parçalı faylardan oluşmaktadır. Bu fay sisteminin genel özellikleri ve sistemi oluşturan ve Bursa'yı etkileyebilecek diğer faylar şu şekildedir:

Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS):

Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS), büyük yıkıcı depremler ürettiği bilinen ve deprem üretme potansiyeli taşıyan ülkemizin en aktif ana tektonik yapılarından biridir. KAFS Karlıova ile Kuzey Ege Denizi arasında Anadolu'yu D-B yönünde boydan boya kat eden yaklaşık 1500 km uzunluğunda sağ yönlü doğrultu atımlı, aktif, transform fay sistemidir (Ketin, 1948; Şengör, 1979). Kuzey Anadolu Fay Sistemi Doğu Marmara Bölgesi'nde Dokurcun Vadisi batısında, kuzey ve güney olmak üzere 2 kola ayrılır. Kuzey kol Adapazarı ovası güneyinden, Sapanca Gölünden geçerek İzmit Körfezine uzanır (Armijo ve Diğ, 1999; Le Pichon ve Diğ, 2001; 2003; Emre ve Diğ, 2009). Güney Kol ise Geyve-İznik-Gemlik üzerinden K-75O – 80O D genel doğrultusunda Bandırma'ya kadar uzanır. Belirtilen bu alanda Güney Kolun yaklaşık uzunluğu 250 km'dir. Aynı doğrultuda uzanan ve sağ yönde sekmelerle birbirini tümleyen faylardan oluşur (Emre ve Diğ, 2005; 2009). Sistemi Oluşturan Faylar;

İznik-Mekece Fayı:

KAFS' ın güney kolunun Mekece ile İznik Gölünün güney batısı arasında kalan bölümü İznik-Mekece Segmenti olarak adlandırılmıştır. Bu segment Mekece doğusunda başlar. Fay boyunca 60 Sakarya kıtasına ait farklı kaya türleri yan yana bulunur. "Uzunluğu yaklaşık 100km, genel doğrultusu ise K-80OD' dur. (Şaroğlu ve diğ, 1987)

Gemlik Fayı:

Bu segment İznik Gölü ile Gemlik Körfezi arasında uzanır. Her iki ucu su altında olan bu fayın karadaki uzunluğu 22 km. Su altı kesimiyle birlikte yaklaşık uzunluğu 40 km.'dir. Genel doğrultusu D-B olan fay doğu ucunda İznik Gölü içerisinde İznik-Mekece Fayı ile sağ yönde aşmalı olarak başlar (Emre ve diğerleri 2001).

Gençali Fayı:

Gemlik güneyinde Kurşunlu-İznik Gölü arasında uzanmaktadır (Barka ve Kadinsky-Cade, 1988; Barka ve Kuşçu, 1996). Gençali Fayının uzunluğu 23 km. doğrultusu ise K-75oD'dur. Bu uzanımıyla fay Doğu ucunda Gemlik Fayı ile kesişir.

Handwritten signatures in blue ink.

Zeytinbağı Fayı:

Mudanya ile Kocasu deltası arasında uzanır. Karada toplam uzunluğu 40 km. Ve doğrultusu K85OD olan bu fay doğu ucunda Gemlik Körfezi suları altında kalmakta ve Gemlik segmenti ile olan geometrik ilişkisi belirgin olarak seçilememektedir.

İnegöl Fay Zonu:

İnegöl Havzasını güney ve kuzey kenarından sınırlayan faylar havzanın genel geometrisi ile uyumlu KB-GD doğrultusunda uzanmaktadır. Havzanın güney kenarında gelişen fay havzanın batı ve doğu kenarı arasında uzanır ve uzunluğu 30 km. 'den fazladır. Ara aşmalı birden çok faydan oluşur. İnegöl Havzasının kuzey doğu kenarındaki fay ise Kozluca Köyü 2 km batısı ile havzanın doğusunda İnegöl Pazaryeri yolunun kuzeyi arasında izlenir. Yaklaşık 18 km uzunluğunda 2 parçadan oluşan fayın geometrisi ile havzanın bu kenarının geometrisi birbirine uyumlu ve aynı doğrultudadır.

Oylat Fayı:

İnegöl havzasını güneyden sınırlayan ve Uludağ-Domaniç Dağlarının kuzey kenarı boyunca zon oluşturan faylar, Emre ve diğerleri 2009 tarafından Oylat Fayı olarak tanımlanmıştır. İnegöl Havzasının güneybatısı ile güneydoğusu arasında yer alan bu faylar bir birine paralel ancak kesintili parçalardan meydana gelen 2 ana kırıktan oluşur.

Bursa Fayı:

Çekirge Burnu (Bursa) ile İnegöl Havzası arasında yaklaşık 40 km boyunca uzanır. Uludağ ile Bursa Ovasını sınırlayan fay kavisli bir şekilde Uludağ'ın kuzey kenarını kontrol eder. Genel doğrultusu KB-GD'dur. Bursa fayı düşük açılı, kuzeye eğimli, normal bir faydır.

Uluabat Fayı:

Mustafakemalpaşa ile doğuda Hasanağa arasında KKD-GGB doğrultulu olan fay yaklaşık 50 km uzunluğundadır. Şaroğlu ve diğerleri 1997 tarafından haritalanmış olan fay sağ yanal doğrultu atımlıdır. Uluabat fayı Uluabat gölünün güneydoğusundan kıyıya paralel olarak uzanır ve doğu yönünde Hasanağa köyünden geçerek kuzeye doğru devam etmektedir. Barka 1991,'ya göre 1855 yılında meydana gelen deprem Uluabat fayının etkinliğine bağlı olarak oluşmuştur.

Gp

Mustafakemalpaşa Fayı:

Fay, Bursa il sınırları içerisinde Mustafakemalpaşa İlçe merkezi ve bu ilçeye bağlı Çaltıbükü beldesi arasında uzanır. Türkiye diri fay haritasında Manyas fayı zonu içerisinde değerlendirilmiştir (Şaroğlu ve diğerleri 1987, 1992).

Orhaneli Fayı:

Fay, batıda Karıncalı Köyü kuzeybatısı ile doğuda Ağaçhisar Köyü doğusu arasında uzanmaktadır. yaklaşık 30 km. Uzunluğunda olan fayın genel doğrultusu Kuzeybatı-Güneydoğudur. Karıncalı köyünden güneydoğuya devamında ofiyolitli karışığa ait birimleri kesen fay 4 km kadar Orhaneli Çayı vadisinde izlenmektedir.

Uludağ Fayı:

Uludağı güneyden sınırlayan fay yaklaşık 22 km uzunluğundadır. Fay iki parçadan oluşmaktadır. Süleymaniye köyü ile Bağlı köyü kuzeydoğusu arasında kalan kuzeydeki parçası yaklaşık 7 km uzunluğundadır. Bağlı köyünün kuzeydoğusunda başlayıp Uludağ'ın güney etekleri boyunca uzanan diğer bölümü ise yaklaşık 15 km'dir.

Barakfaki Fayı:

Bursa Ovasının kuzey kenarı boyunca batıda Kazıklı kuzeyi ile doğuda Barakfaki köyleri arasında uzanır. Doğrultusu yaklaşık D-B olan fay yaklaşık 13 km kadardır.

Kaymakoba Fayı:

Bursa-Gönen çöküntü alanını kuzeyden sınırlayan faylardan biridir. Yaklaşık 9 km uzunluğunda olan fay doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır.

Karacabey Fayı:

Marmara Denizi ile Karacabey arasında toplam uzunluğu 29 km'dir.

Bu faylar üzerinde Bursa'yı etkileyen yer hareketleri incelenmiştir Buna göre; Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu ve 1900-2010 yılları arasındaki deprem aktivitesini içeren katalogdan alınan depremlerden Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 6 ve üzerinde olan büyük depremlere ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tarih	Saat	Enlem	Boylam	Büyükölük	Tanım
09.08.1912	01:29	40,600	27,200	7,40	Mürefte-Şarköy Depremi
10.08.1912	09:23	40,600	27,100	6,30	Mürefte-Şarköy Artçı Deprem
02.05.1928	21:54	39,640	29,140	6,10	Emet Depremi
04.01.1935	14:41	40,400	27,490	6,30	Erdek Depremi
15.11.1942	17:01	39,550	28,580	6,10	Bigadiç (Balıkesir Depremi)
20.06.1943	15:32	40,850	30,510	6,50	Hendek-Adapazarı Depremi
06.10.1944	02:34	39,480	26,560	6,80	Edremit Körfezi-Ayvacık Depremi
18.03.1953	19:06	39,990	27,360	7,20	Yenice-Gönen Depremi
20.02.1956	20:31	39,890	30,490	6,40	Eskişehir Depremi
18.09.1963	16:58	40,770	29,120	6,30	Çınarcık Depremi
06.10.1964	14:31	40,300	28,230	7,00	Manyas Depremi
22.07.1967	16:56	40,670	30,690	7,20	Adapazarı-Mudurnusuyu Vadisi Depremi
28.03.1970	21:02	39,210	29,510	7,10	Gediz Depremi
17.08.1999	00:01	40,760	29,970	7,40	Kocaeli Depremi

Tablo 1.1. Marmara Bölgesi'nde Aletsel Dönemde Konumlandırılmış Büyükölüğü 6 ve Üzerinde olan Depremler

Göröldüğü üzere aletsel dönemde Bursa ili sınırları içerisinde uzanan fay zonları üzerinde 6 Ekim 1964 Manyas Depremi dışında önemli büyükölükte bir deprem olmamıştır. Bununla beraber Bursa ili, çevresindeki fay zonları üzerinde oluşan depremlerden çeşitli şekillerde hasar almış veya bu depremler ilde güçlü bir şekilde hissedilmiştir. Bu nedenle , bundan sonraki yıllarda da benzeri büyükölükte yer hareketlerinin devam etmesi normal karşılanmalıdır.

2. Yapı Alanı Zemini İncelemesi

Deprem sonrasında ortaya çıkan enerjinin yapısal davranışa etkisindeki en önemli faktörlerin başında yapının bulunduğu zemin durumu gelmektedir. Bu bakımdan öncelikle Bursa ili genelinde sonrasında Yaseminpark Sitesinin bulunduğu alan içerisindeki zemin koşullarının da rapor doğrultusunda incelenmesinde yarar görölmüştür.

Yerel zemin şartları kaydedilen deprem genliğini etkileyen en önemli faktördür. Farklı zemin koşulları tepki spektrumu içerisinde farklı periyot aralıklarında büyötmeye neden olmaktadır. Bu nedenle yer hareketi analizleri ve depreme dayanıklı yapılaşmada yerel zemin koşulları önemli hale gelmektedir.

Gr *21*

İvme; deprem dalgalarının yüzeye doğru ilerlerken hızını arttırma kapasitesini ifade eder. Sarsıntı sırasında esnek bir yapının davranışını denetleyen temel davranış özelliği, baskın yanal titreşim dönemi, ivme, yer büyütmesi, kesme dalga hızı, su içeriğidir. Sert zeminler kısa periyotlu (az katlı) yapılarda, yumuşak zeminler ise uzun periyotlu (çok katlı) yapılarda daha çok yatay itki oluşmasına neden olmaktadır. Eğer yapının yatay sarsıntı dayanımı, yapı ağırlığından büyük ise, sarsıntı geldiğinde yapı esnek kalabilir. Eğer yapı deprem sırasında sarsıntılara karşı esnek kalabiliyorsa, daha düşük sarsıntılar önemli olmayacaktır.

Bursa'da "A" grubu olarak sınıflandırılan zeminler toplam alanın yüzde 41,51'ini oluşturmaktadır. Bu zeminlerde sağlam zemin sınıfına girmekte olup, sadece gözlemsel etüt ile yapılaşmaya izin verilmektedir. "B" grubu olarak sınıflandırılan zeminler toplam alanın yüzde 48.08'ini oluşturmaktadır. Bu zeminlerde, detaylı zemin etüdü çalışması ile yapılaşma izinleri verilmektedir. "C" grubu olarak nitelendirilen zeminler, toplam alanın yüzde 10,23'ünü oluşturmakta olup bu zeminlerde detaylı zemin etüdünün yanı sıra temel mühendisliği etütleri istenerek yapılaşma izinleri alınmaktadır.

Mahalle bazında incelendiğinde Bursa'daki yerleşim alanlarının zeminlerin ivme değerlerine göre sınıflandırılması şu şekilde sıralanabilir.

A Grubu (Zemini sağlam):

Karapınar, Değirmenönü, Cumalıkızık, 75. Yıl, Yiğitler, Hacivat, Fidyekızık, Kaplıkaya, Siteler, Mimarsinan, Arabayatağı, Güllük, Selçukbey, Ertuğrulgazi, Eğitim, Baruthane, 152 Evler, Ortabağlar, Yıldırım, Kurtoğlu, Karaağaç, Veysel Karani, Namık Kemal, Selamet, Demirtaş, Elmasbahçeler, Hocahasan, Haşimişcan, Tophane, Altıparmak, Hisar Selimzade, Şehreküstü, Pınarbaşı, Azabbey, Hamzabey, Alattin, Mollaferani, Demirkapı, Kükürtlü, Çekirge, Hamitler, 1050 Konutlar, Geçit, Yunuseli (bir kısmı), Özlüce, Geçit-Balat, Minareliçavuş, Organize Sanayi Gelişme Bölgesi, Fethiye, İhsaniye (bir kısmı) Ataevler, Beşevler (bir kısmı), Demirci (bir kısmı).

B Grubu (Detaylı zemin etüdü ile yapılaşmaya izin verilebilecek yerler):

Samanlı, Yunusemre, Kazım Karabekir, Vatan, Anadolu, Duaçınarı, Mevlana, Ulus, Çınarönü, Vakıf, Şirinevler, İsabey, Demetevler, Erikli, Esenevler, Bağlaraltı, Davutdede, Şükraniye, Beyazıt, Mehmet Akif Ersoy, Sinandede, Hacıseyfettin, Yediselviler, Yeşilyayla,


Ovaakça, Alaşar, Bağlarbaşı Karaman, Hürriyet, Hüdavendigar, Çeltik Yeniceabat, Çukurca, Armutlu, Dereçavuş, Panayır, Tofaş, Paşaçıftlığı, Geçitköyü, Eski Yalovayolu, Yunuseli, Güneştepe, Yunuseliköyü (bir kısmı) Geçit (bir kısmı) Dikkaldırım (bir kısmı) Batı Garajı, Emirkop Yeni Yerleşim Alanı, Ertuğrul Toplu Konut Alanı, Ürünlü, Alaattinbey, Me-İş Koop. Alanı, Demirci, Küçük sanayi Sitesi, Organize Sanayi, Minareliçavuş, Üçevler, Beşevler, İhsaniye (bir kısmı).

C Grubu (temel mühendisliği etüdü ve önlemi isteyen yerler):

Millet Mahallesi-Dikencik mevkii, Teferrüç mevkii, Küçükbalıklı, Soğanlı, Sırameşeler, Panayır (bir kısmı) Veyselkarani (bir kısmı), Buttım, Geçit-Balat, Misi Köyü.

D Grubu (Yerleşime uygun olmayan alanlar): Hacıosman, Hüdavendigar (çok az bir kısmı), Odunluk Bölgesi (çok az bir kısmı).

Bursa ili için yerel zemin sınıflarına ait harita çalışmasına aşağıda yer verilmektedir.

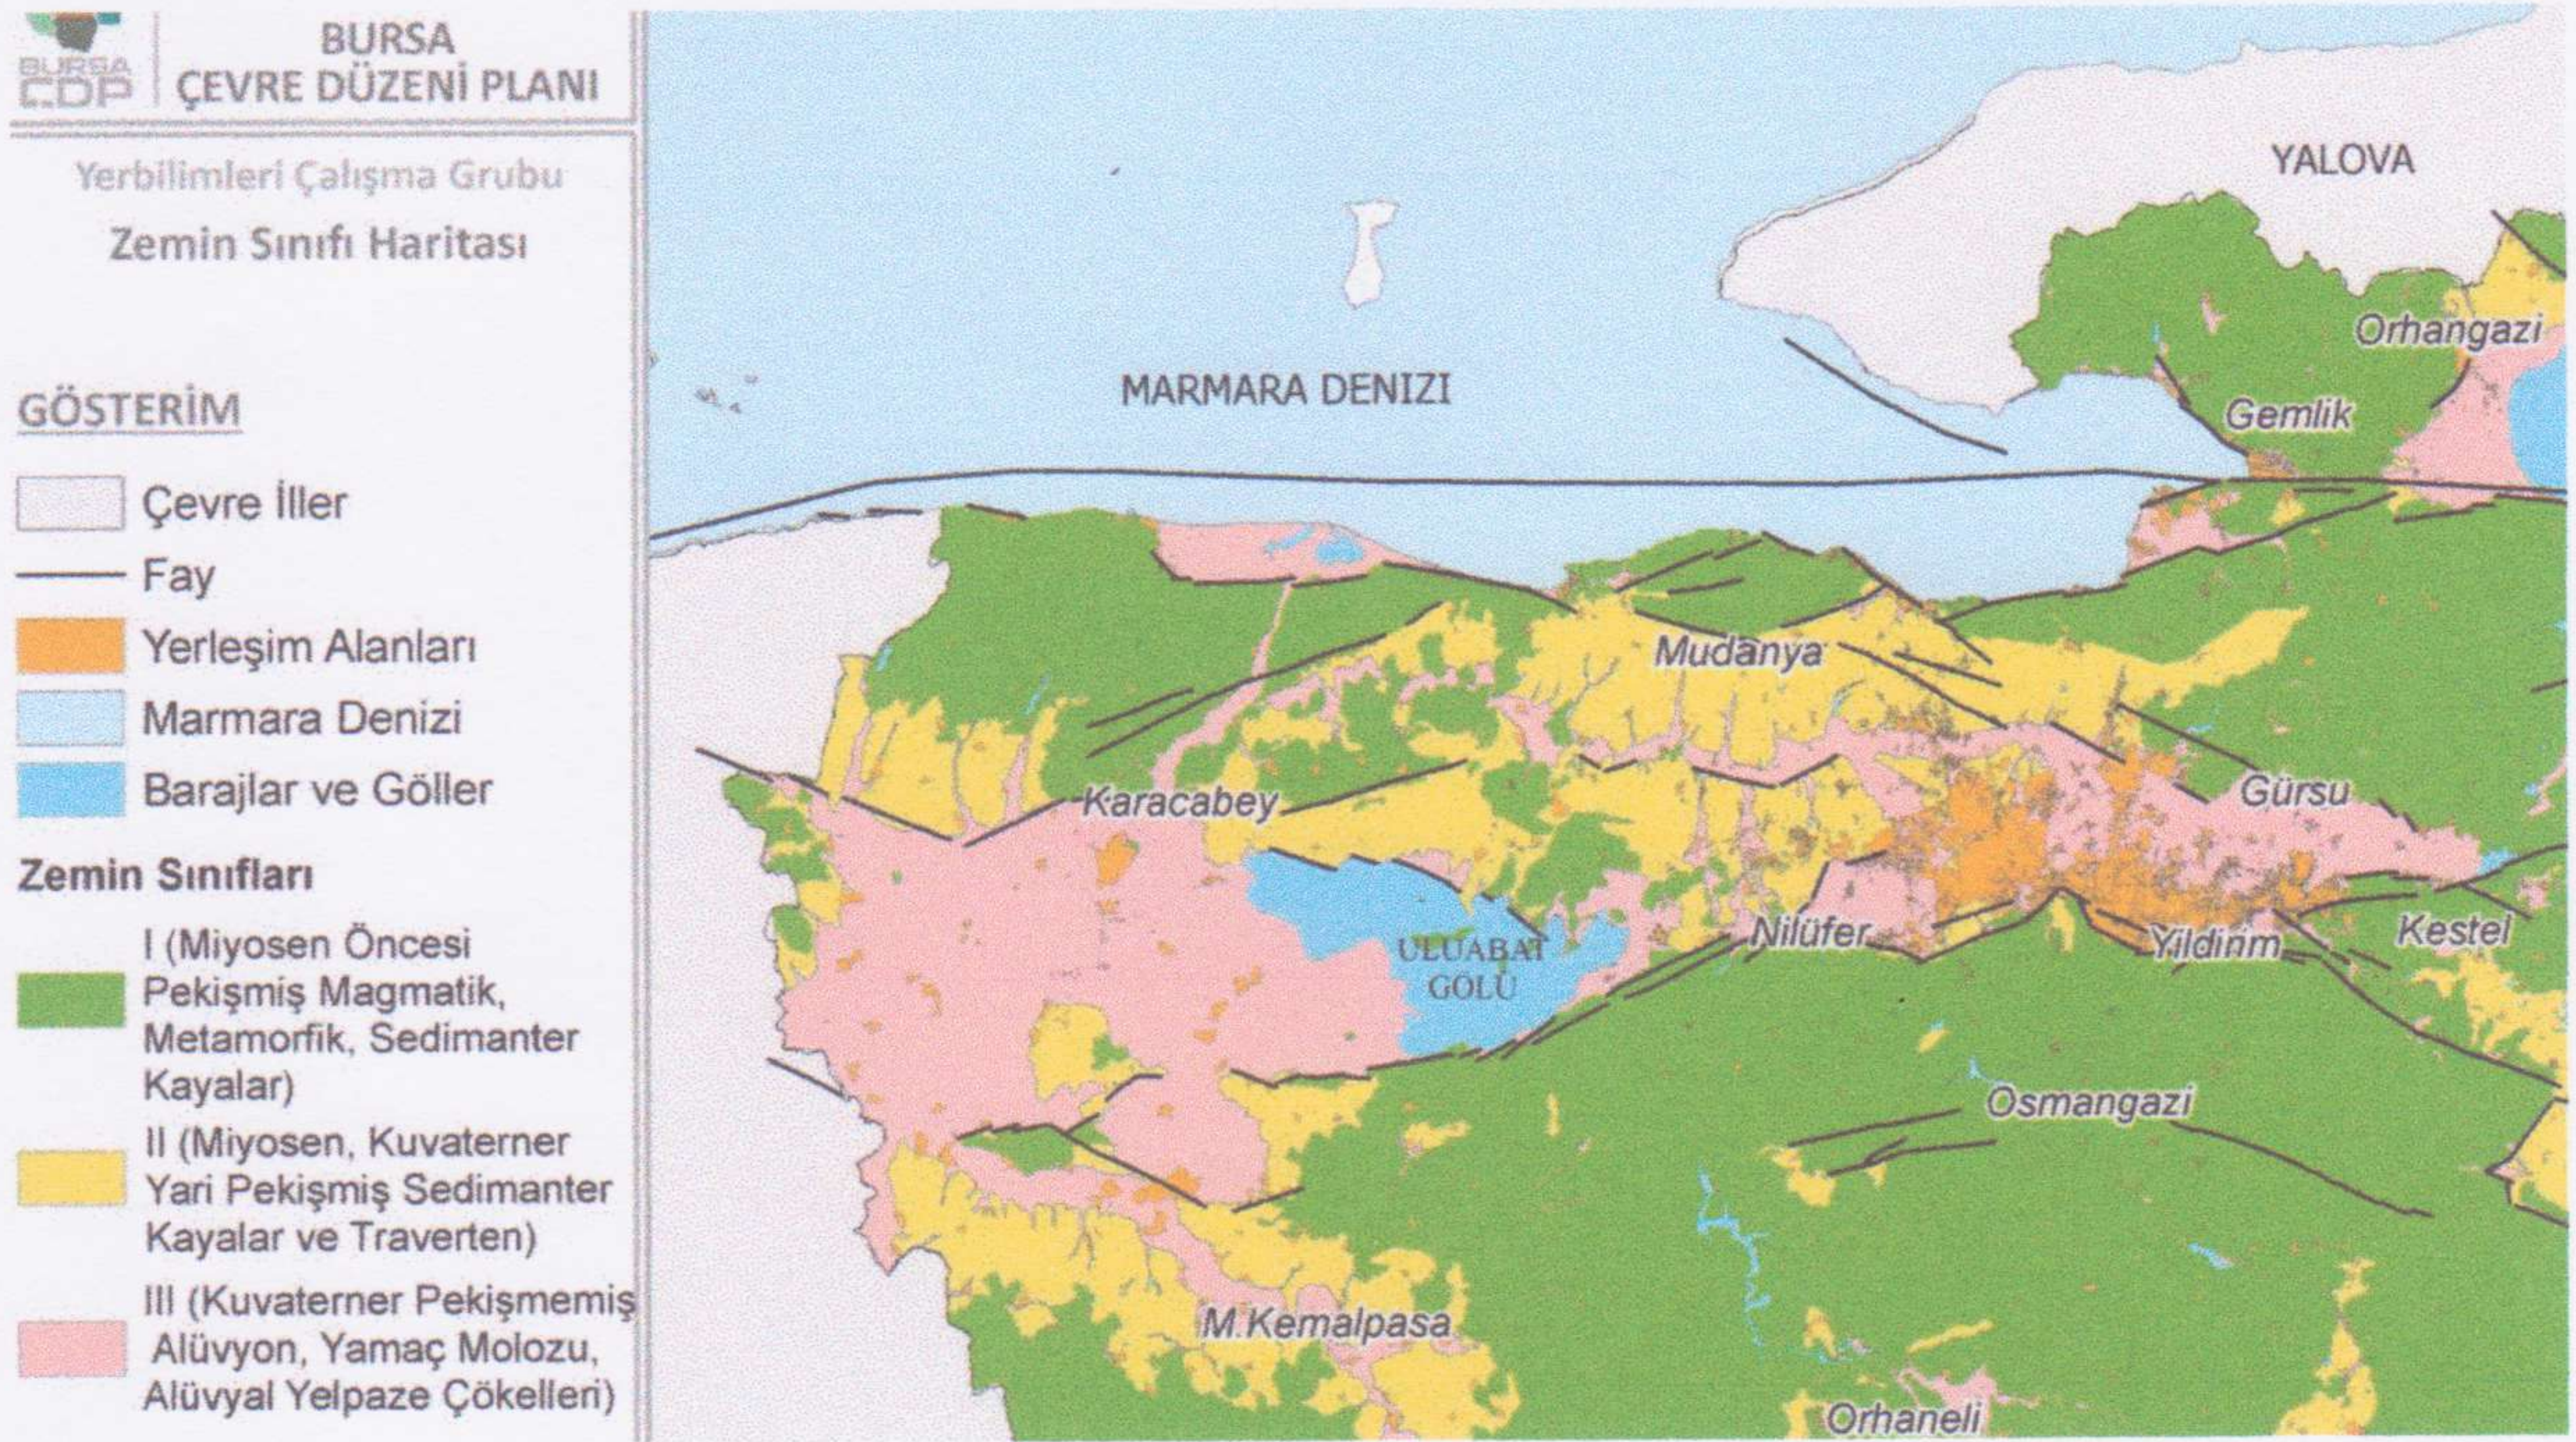

Şekil 2.1. Bursa ili zemin sınıfı haritası

Sitenin bulunduğu yapı alanları incelendiğinde, zemin sınıfı olarak C grubu zeminde yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu sınıftaki yapılar, temel mühendisliği etüdü ve önlemi isteyen yerler kapsamına girmektedir.

Grs

3- Yaseminpark Sitesi Yapım Sistemi ve Tekniğinin İncelenmesi

Yaseminpark Sitesi Yapım Sistemi ve Tekniğinin İncelenmesi 3 başlık altında yapılacak olup , öncelikle yapıların inşa edildiği döneme ait yönetmelikler daha sonra yapıda kullanılan temel sistemi ve yapım tekniği açısından yapılan araştırmalara yer verilecektir.

3.1. Betonarme Tasarımında Bağlı Kalınan Yönetmeliğin İncelenmesi

Mühendislik Bürosunca sunulan 2005 tarihli statik raporda, yapıların ilk statik hesap tasarımlarının 1975 yönetmeliğine göre yapılıp daha sonrasında yürürlüğe yeni giren 1998 yönetmeliğine göre revize edilerek tekrar yapıldığı belirtilmektedir. Bu sebeple öncelikle her iki yönetmelikle ilgili genel bilgilere yer vermek uygun görülmüştür.

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1975) günümüz modern yönetmeliklerine yakın bir yönetmelik olarak hazırlanmıştır. Özellikle hazırlandığı döneme göre deprem hesabını oldukça iyi tahmin etmektedir. Bu dönemde yönetmeliğe uygun tasarlanan binaların mevcut depremlere karşı dayanıklı olduğu görülmüştür. 1975 tarihli deprem haritası günümüz deprem haritasına çok benzemektedir. Özellikle kuzey Anadolu fay hattı ve güneye doğru çatallanan kısmı günümüz fay haritalarına oldukça yakındır. 1975 tarihli deprem yönetmeliği betonarme yapıların yoğun inşa edildiği dönem olması sebebiyle betonarme elemanların tasarımına önemli oranda yer vermiştir. Betonarme elemanların boyut ve donatılarına dair sınır değerler günümüz deprem yönetmeliklerine yakın değerlerdir. Deprem etkisinin hesabı daha da detaylandırılmış olup, zemine bağlı ivme spektrumları ilk kez yönetmelikte yer bulmuştur.

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1998) 1998 yılında yayınlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte (ABYYHY) depreme dayanıklı yapı tasarımının temel ilkelerinden olan düzensizlikler konusunda ilk koşullar detaylandırılmıştır. ABYYBHY-1998'de deprem bölgelerinde bulunan binalara etki edecek yatay deprem kuvvetlerinin hesabı için etkin yer ivme katsayısı, bina önem katsayısı ve tasarım spektrumu katsayıları belirlenmiştir. Bu veriler ışığında deprem kuvvetlerinin hesabı için kullanılacak hesap yöntemleri gösterilmiştir. İlk kez eşdeğer yatay deprem yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemi ve zaman tanım alanında hesap adı altında



detaylandırılmıştır. Bu açıdan incelendiğinde ABYYBHY-1998 daha akademik bir çalışmanın ürünüdür. Diğer yönetmeliklere göre daha bilimsel veriler ışığında hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe kadar düğüm noktalarında ve sarılma bölgelerindeki etriye sıklaştırmalarına önem verilmez iken, bu yönetmeliğin yayınlanması ve 1999 Kocaeli depreminden sonra bu kurallara sıkı bir şekilde uyulmaya başlanmıştır.

3.2. Yapıda Kullanılan Malzeme Özellikleri

Yapı Statik Hesaplarını yapan Mühendislik Bürosu'nun girdi verileri incelendiğinde, site yapılarında BS25 cinsi betona göre hesaplama yapıldığı görülmektedir. "BS" ifadesi "Basınç Sınıfı" anlamına gelir ve rakam, betonun dayanımını belirtir. Bu beton, **25 MPa** (megapaskal) basınç dayanımına sahiptir, yani 28 günlük kür süresi sonunda 25 MPa basınca dayanabilir. Yapılan revize proje sonrasında beton sınıfının C35 çıkarıldığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte , inşata beton temin eden Bursa Çimento firması ile yapılan görüşmelerde , revize edilen proje sonrasında, inşaata gönderilen betonun C35 üzerinde olduğu konusu belirtilmektedir. Mevcut yapılardaki beton duvarların çelik ve elmas uçlu matkaplara gösterdiği direnç bu bilgiye destek vermektedir. Aynı zamanda geçmiş yıllarda aynı sistem ve malzeme ile yapılmış olup, site sınırlarında kalan metruk kaba yapının dinamitle yıkımında karşılaşılan güçlük, kullanılan malzeme cinsinin BS25 'nin çok üzerinde olduğu görüşünü desteklemektedir. Beton sınıfı ile ilgili kesin sonuçlar için, farklı noktalardan alınacak karot numuneleri üzerinde yapılacak testlere ihtiyaç duyulmaktadır.

3.3. Yapılarda kullanılan çelik sınıfının incelenmesi

Çeliğin en önemli özelliği: Betonarme elemana çekme dayanımı sağlamasıdır. Çelik malzemesi akma dayanımlarına göre sınıflandırılır. Akma dayanımı, malzemenin kalıcı şekil değiştirme yapmaya başladığı gerilmeye verilen addır. Betonarme elemanlarda çeliğin yani donatının çekme dayanımından çok akma dayanımı önemlidir. Çelik malzemesi akma noktasına gelince artık plastik bölgeye geçiş yapar.

Donatı çeliğinin akma dayanımı yönetmelikte belirtilmiştir. Günümüzdeki yapılarda nervürlü donatı kullanımı zorunlu hale gelmiştir. **S220 donatı** çeliğinin akma dayanımı **220 N/mm²**, **S420 donatı** çeliğinin akma dayanımı **420 N/mm²**'dir.

Yaseminpark Sitesi statik hesap raporları incelendiğinde kullanılan çelik sınıfının BÇIII sınıfı olduğu görülmektedir. Bu çelik sınıfın akma dayanım tablosu aşağıdaki gibidir.

BETON ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Donatı Sınıfı	Akma Dayanımı f_{yk} N/mm ² (kg/cm ²)	Hesap Dayanımı f_{yd} N/mm ² (kg/cm ²)	Çekme Dayanımı f_{su} N/mm ² (kg/cm ²)	Kopma Uzaması ϵ_{su}	Yapım Yöntemi	Yüzey Geometrisi
BÇ I	220 (2200)	191 (1910)	340 (3400)	0.18	Doğal Sertlik	Düz
BÇ IIIa	420 (4200)	365 (3650)	500 (5000)	0.12	Doğal Sertlik	Nervürlü
BÇ IIIb	420 (4200)	365 (3650)	500 (5000)	0.10	Soğuk İşlem	Nervürlü
BÇ IV a(bs)	500 (5000)	435 (4350)	550 (5500)	0.08	Doğal Sertlik	Nervürlü
BÇ IV b(bk)	500 (5000)	435 (4350)	550 (5500)	0.08	Soğuk İşlem	Profilli veya düz hasır

Tablo 3.1. Çelik sınıfları dayanım değerleri

BU sınıftaki nervürlü çelik cinsleri yalnızca 1998 öncesi için değil son yönetmelik düzenlemelerine göre de inşaatlarda kullanımı uygun çelik sınıfı içerisinde yer almaktadır.

3.4. Yapım Tekniğinin İncelenmesi

Yaseminpark Sitesi yapıları incelendiğinde farklı tip ve kat sayılarından oluşan yapı alanı içerisindeki tüm blokların tünel kalıp sistemi ile inşa edildiği görülmektedir.

Tünel kalıp, en genel tanımıyla bir yapıdaki taşıyıcı kolonlar, duvarlar ve döşemeler gibi birbirinden farklı işlevlere sahip olan yapıların tek bir kalıp halinde olmasıdır. Bu yapıların, tek kalıp halinde dökülmesini sağlayan sisteme ise tünel kalıp sistemi adı verilmektedir. Bu tek seferde döküm işlemi sayesinde ise depreme ve yangınlara daha dayanıklı monolitik bir yapı elde edilebilmektedir. Tünel kalıp bina ömrü üzerinde de etkili olmaktadır. Binada oluşabilecek hasarların olma ihtimalini düşürdüğü veya olan hasarların boyutunu azalttığı için binalar diğer kalıp türleri ile yapılmış olanlara göre daha uzun ömürlü olmaktadır.

Kullanım açısından tünel kalıp sistemi, depreme dayanıklılığı arttıran bir sistemdir. Bu nedenle deprem bölgelerinde genellikle tercih edilmektedir. Bu inşanın en büyük getirisi yatay veya dikey olarak meydana gelen tüm hareketliliğe karşı betonarme perdeler yardımıyla taşıyarak binaların hasarını minimumda tutmasıdır. Ayrıca çerçeve sistemlere nazaran bu sistemlerde binaların yatay durumdaki sertliği de artmış olacaktır. Tüm bu durumlarda ilgili binayı depremin olumsuz etkilerinden korumak için çalışmaktadır.





Şekil 3.1. İnşaattan perde duvar uygulaması

Binaların temel sistemine bakıldığında, şantiye sürecinden elde edilen bilgilerden anlaşıldığı şekilde, yapı alanının bulunduğu zemin durumu için zemin etüd çalışmalarının yürütülmüş olduğu ve çıkan sonuçlar paralelinde temel mühendisliği çözümleri üretildiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde yapılarda fore kazık üzerine radyejenaral temel uygulaması yapıldığı görülmektedir.




Şekil 3.2. İnşaattan fore kazık uygulaması

Gp El



Şekil 3.3. İnşaattan radyetemel uygulaması

E tipi yapıların temel projesine göre her blok için 268 adet fore kazık uygulaması yapılmıştır. Fore kazıkların eni 80 cm olup , 30 mt derinliğe kadar inilmiştir. Radye temelin taban oturma alanı, taşıyıcı perde izdüşümlerinden 2,60 ila 3,60 m arasında genişletilerek , taban oturum alanı genişletilmiştir.

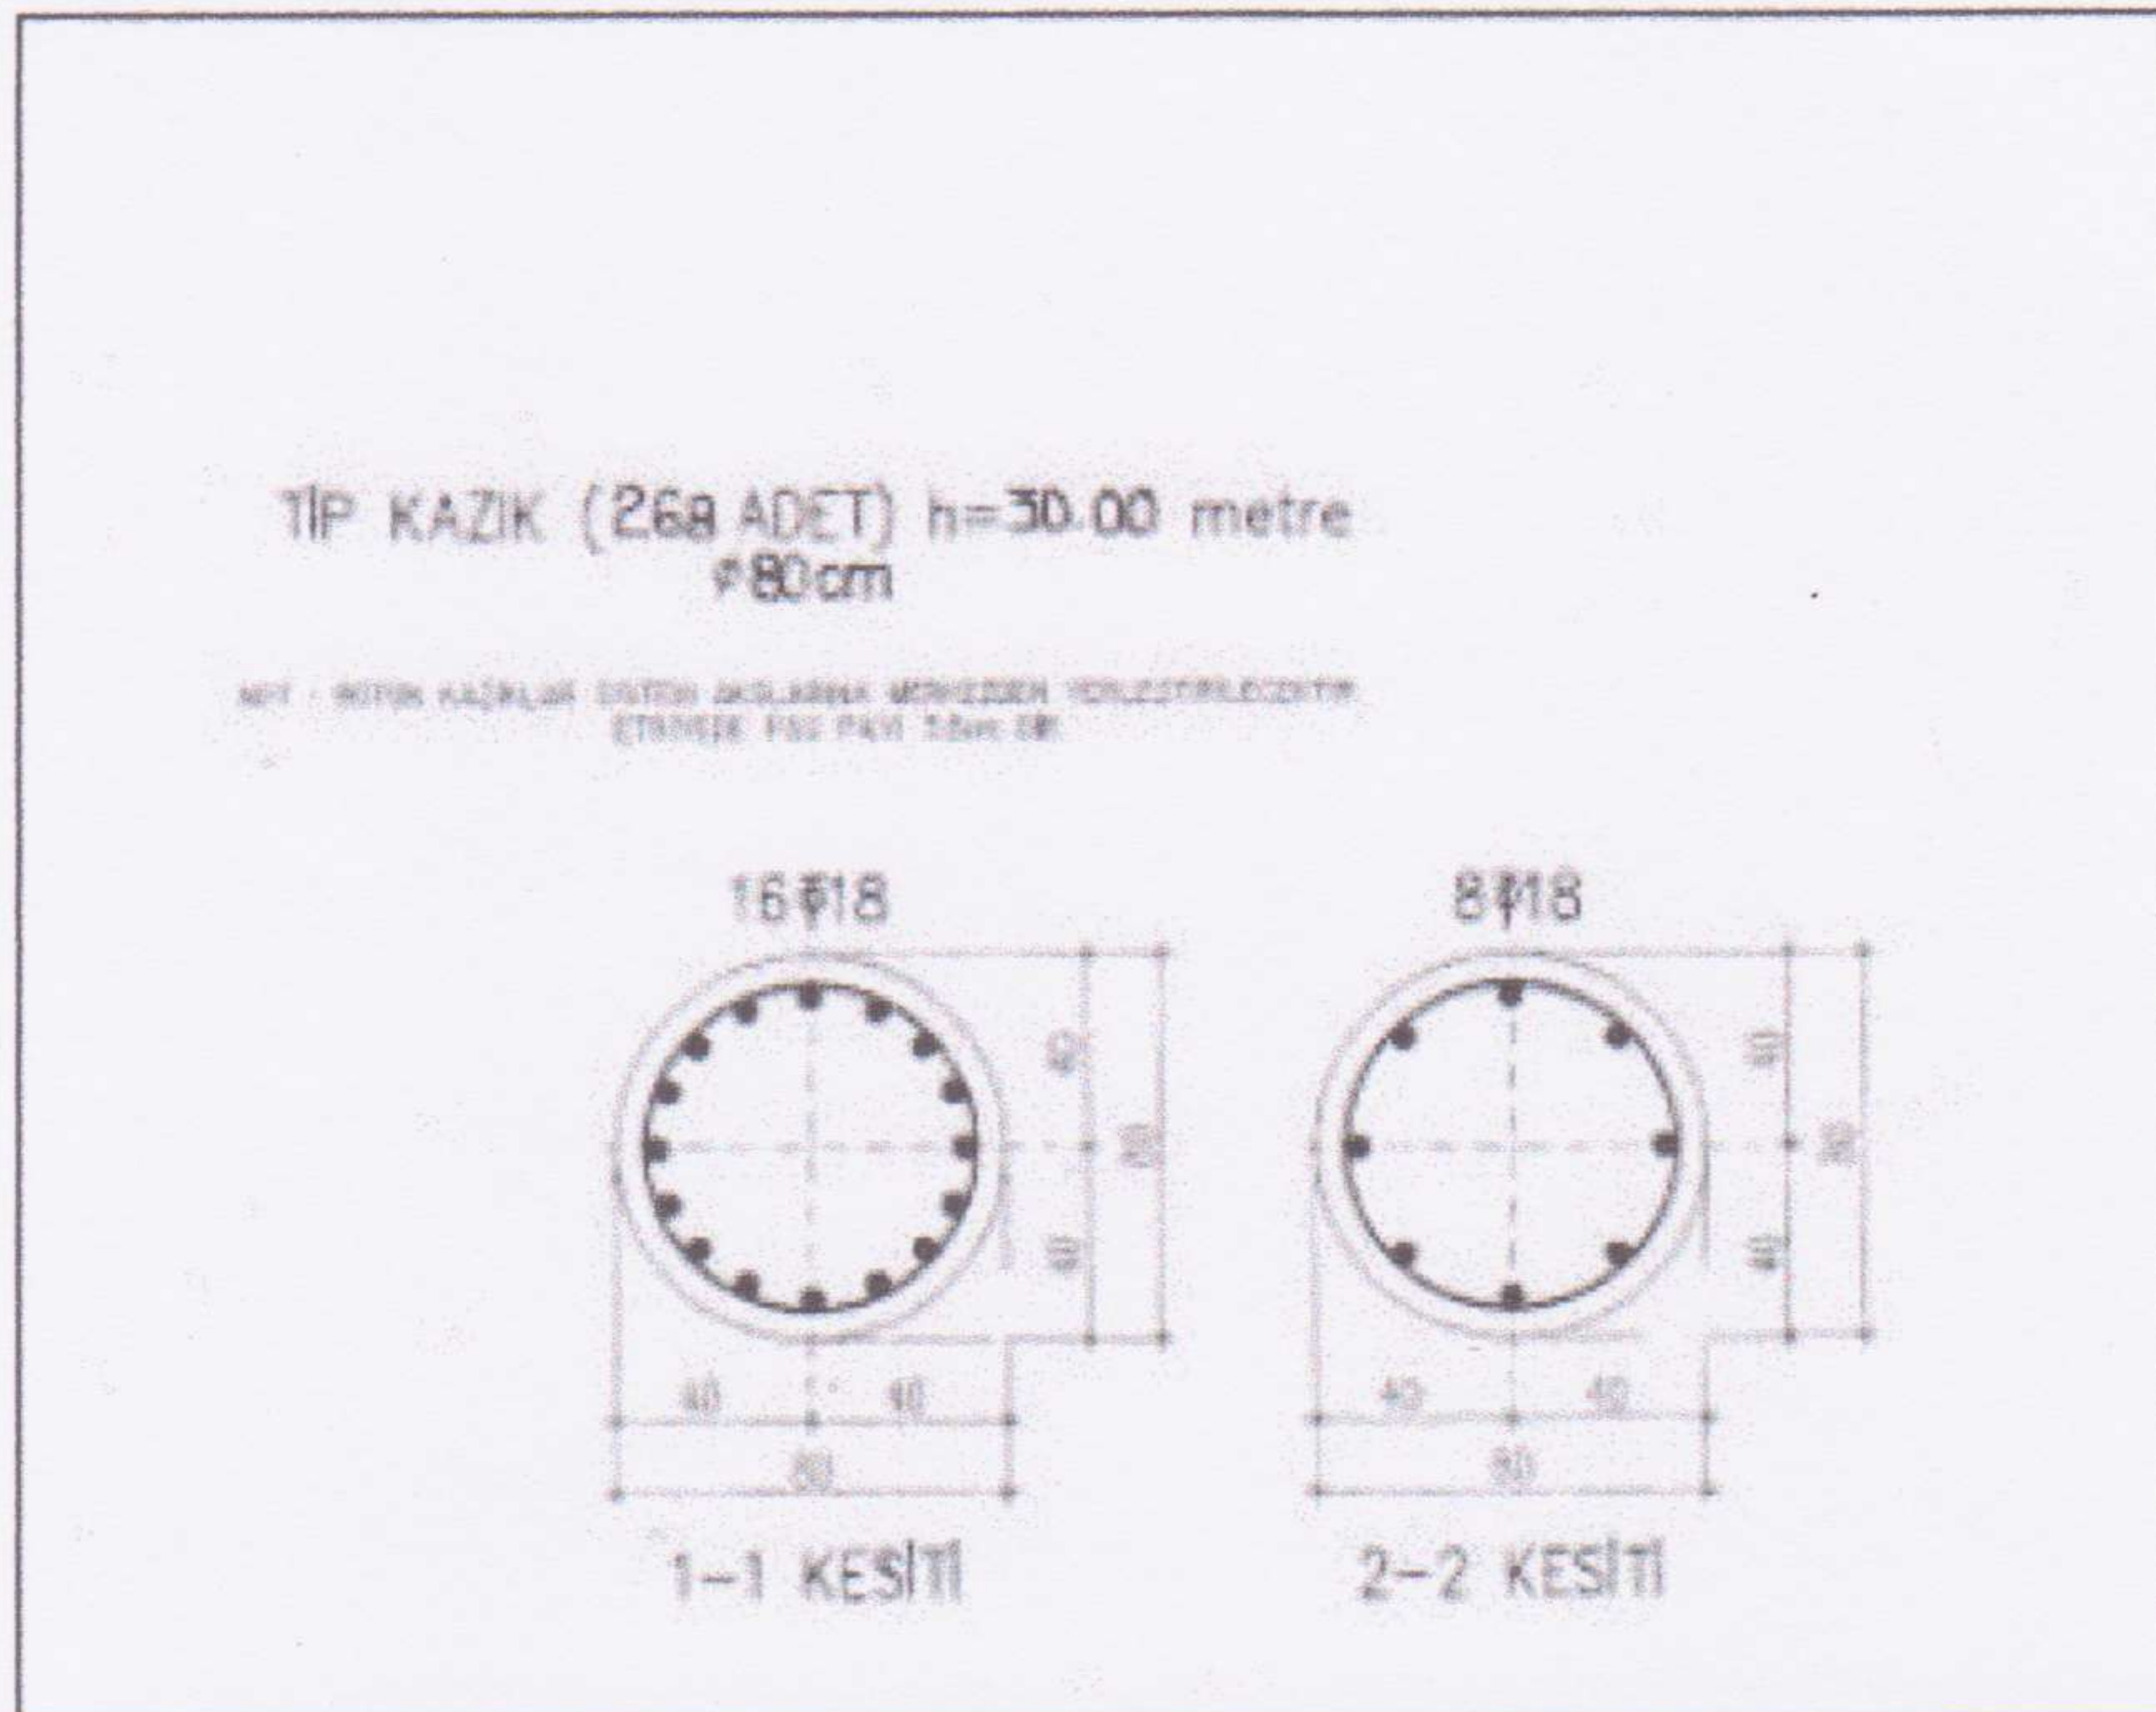

Şekil 3.3. İnşaattan radyetemel uygulaması

Ge El

4.Mevcut Durum Değerlendirmesi

Yapı alanın bulunduğu zemin koşulları bakımından temel mühendisliği çözümleri önerilen C grubu zeminde yer alan yapılarda bu temel mühendisliği uygulamalarının yapılmış olduğu görülmektedir. Yapım sistemin açısından iskelet sistem betonarme yapılara nazaran daha iyi deprem performansı gösteren tünel kalıp sistemi ile yapılmış olması önemli avantajlar getirmektedir. Yapıda kullanılan beton ve çelik sınıflarının günümüz yönetmelikleri için de geçerli ve uygun olan dayanımlarda olduğu görülmüştür.

Yaseminpark Sitesi yapılarının genel durumu incelendiğinde yapıların tasarım performans kriterleri içerisinde taşıyıcı sistem bütünlüklerini korumuş oldukları görülmektedir. Bununla birlikte yakın zamanlarda meydana gelen yer hareketleri sonrasında oluşan bazı çatlakların tasarım kaynaklı hesaplamalara dayanmaktadır. Tünel kalıp sistemi ile inşa edilen yapılarda, yapı yükü, aynı zamanda bölücü eleman olarak da değerlendirilen perde duvarlarla karşılanmaktadır. Perde duvarların arasında kalan boşluklarda sistemi bütün halde tutmak-sistemi birbirine bağlamak üzere bağ kirişi adı verilen yapı elemanları kullanılmaktadır. Bağ kirişlerinin temel fonksiyonu; deprem anında oluşan yatay yükleri nedeniyle ana taşıyıcı perdelerde oluşan deplasmanları (yakınlaşma-uzaklaşma) karşılamaktır. Özellikle yer hareketleri sırasında oluşan yüksek kesme kuvvetlerini absorbe etmek üzere tasarlanmaktadır. Bağ kirişleri bu kesme kuvvetlerini çekme donatıları ile karşılamaktadırlar. Beton ve çelik elemanlar arasındaki çekme dayanımı farkı nedeniyle, bağ kirişleri üzerinde yatay zorlamalar neticesinde kılcal çatlakların oluşması tasarımsal beklentilerdendir. Tasarım kapsamında, deprem kuvvetleri etkisi altındaki bağ kirişlerinden beklenen çalışma, etkiyen yatay yükü sünek davranış göstererek karşılaması ve deprem enerjisini kontrollü şekilde pasivize edilmesidir. Bu hareket neticesinde bağ kirişinin, taşıyıcı perdeye bağlanan noktalarında 45 derecelik kılcal çatlakların oluşması beklenir. Bu kılcal çatlaklar bağ kirişinin görevini beklendiği gibi yaptığını, deprem enerjisini karşıladığını gösterir.


Bağ kirişleri onarımı, taşıyıcı sistemin diğer elemanlarına göre daha kolay olduğu için, sistemin güvenli şekilde tekrar çalışması için betondan betona kuvvetli tutunma özelliği olan kimyasal bileşenlerle onarılması tavsiye edilir. Bu sayede, sistem tekrar yatay kuvvetlere karşı dirençli hale getirmektedir. Buna ek olarak Yaseminpark Sitesi Yapılarının tasarım

performanslarına yine etkin olarak devam edebilmesi için yapılardaki tadilatlarda perde duvarlara zarar verilmemesi, bodrum katlarda temel donatısını etkileyecek korozyon oluşumlarında önlemler alınması tavsiye edilebilir. Bu ve benzeri önlemlerle, Yasemin Park yapıları uzun yıllar boyunca tasarım beklentilerine uygun olarak çalışmaya devam edebilir.



Dr. Mimar Gün IŞIK

Sicil No:33835

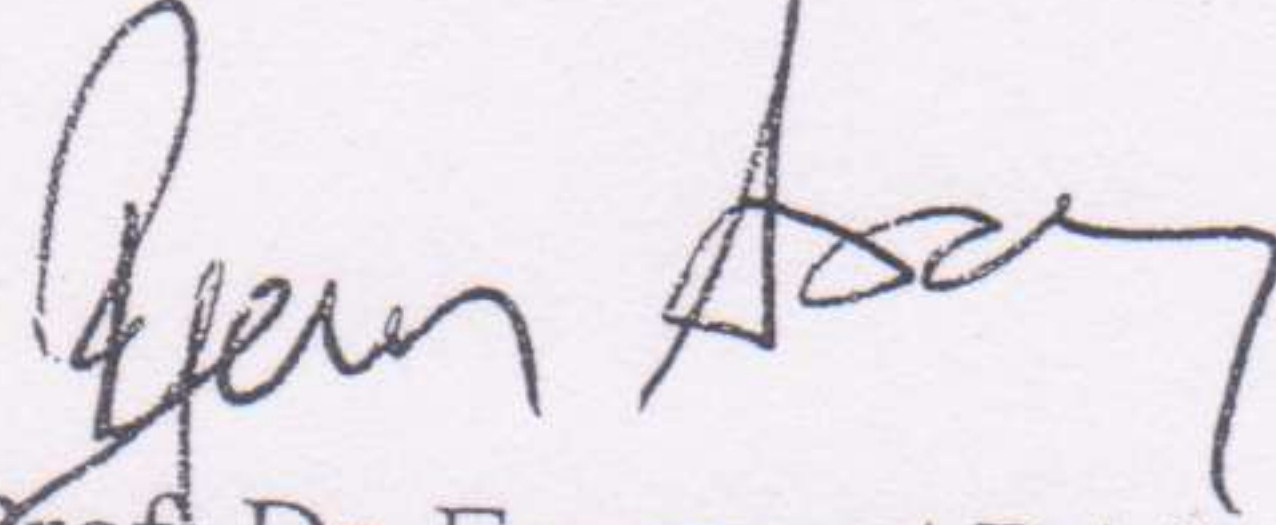

Prof. Dr. Egemen ARAS

İnşaat Mühendisliği Bölümü

GIA Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Hocaalızade Mah. Hocaalızade Cad. No.21

Osmangazi/BURSA